


# RZUT I PIĘTRA - BUDYNEK "C"

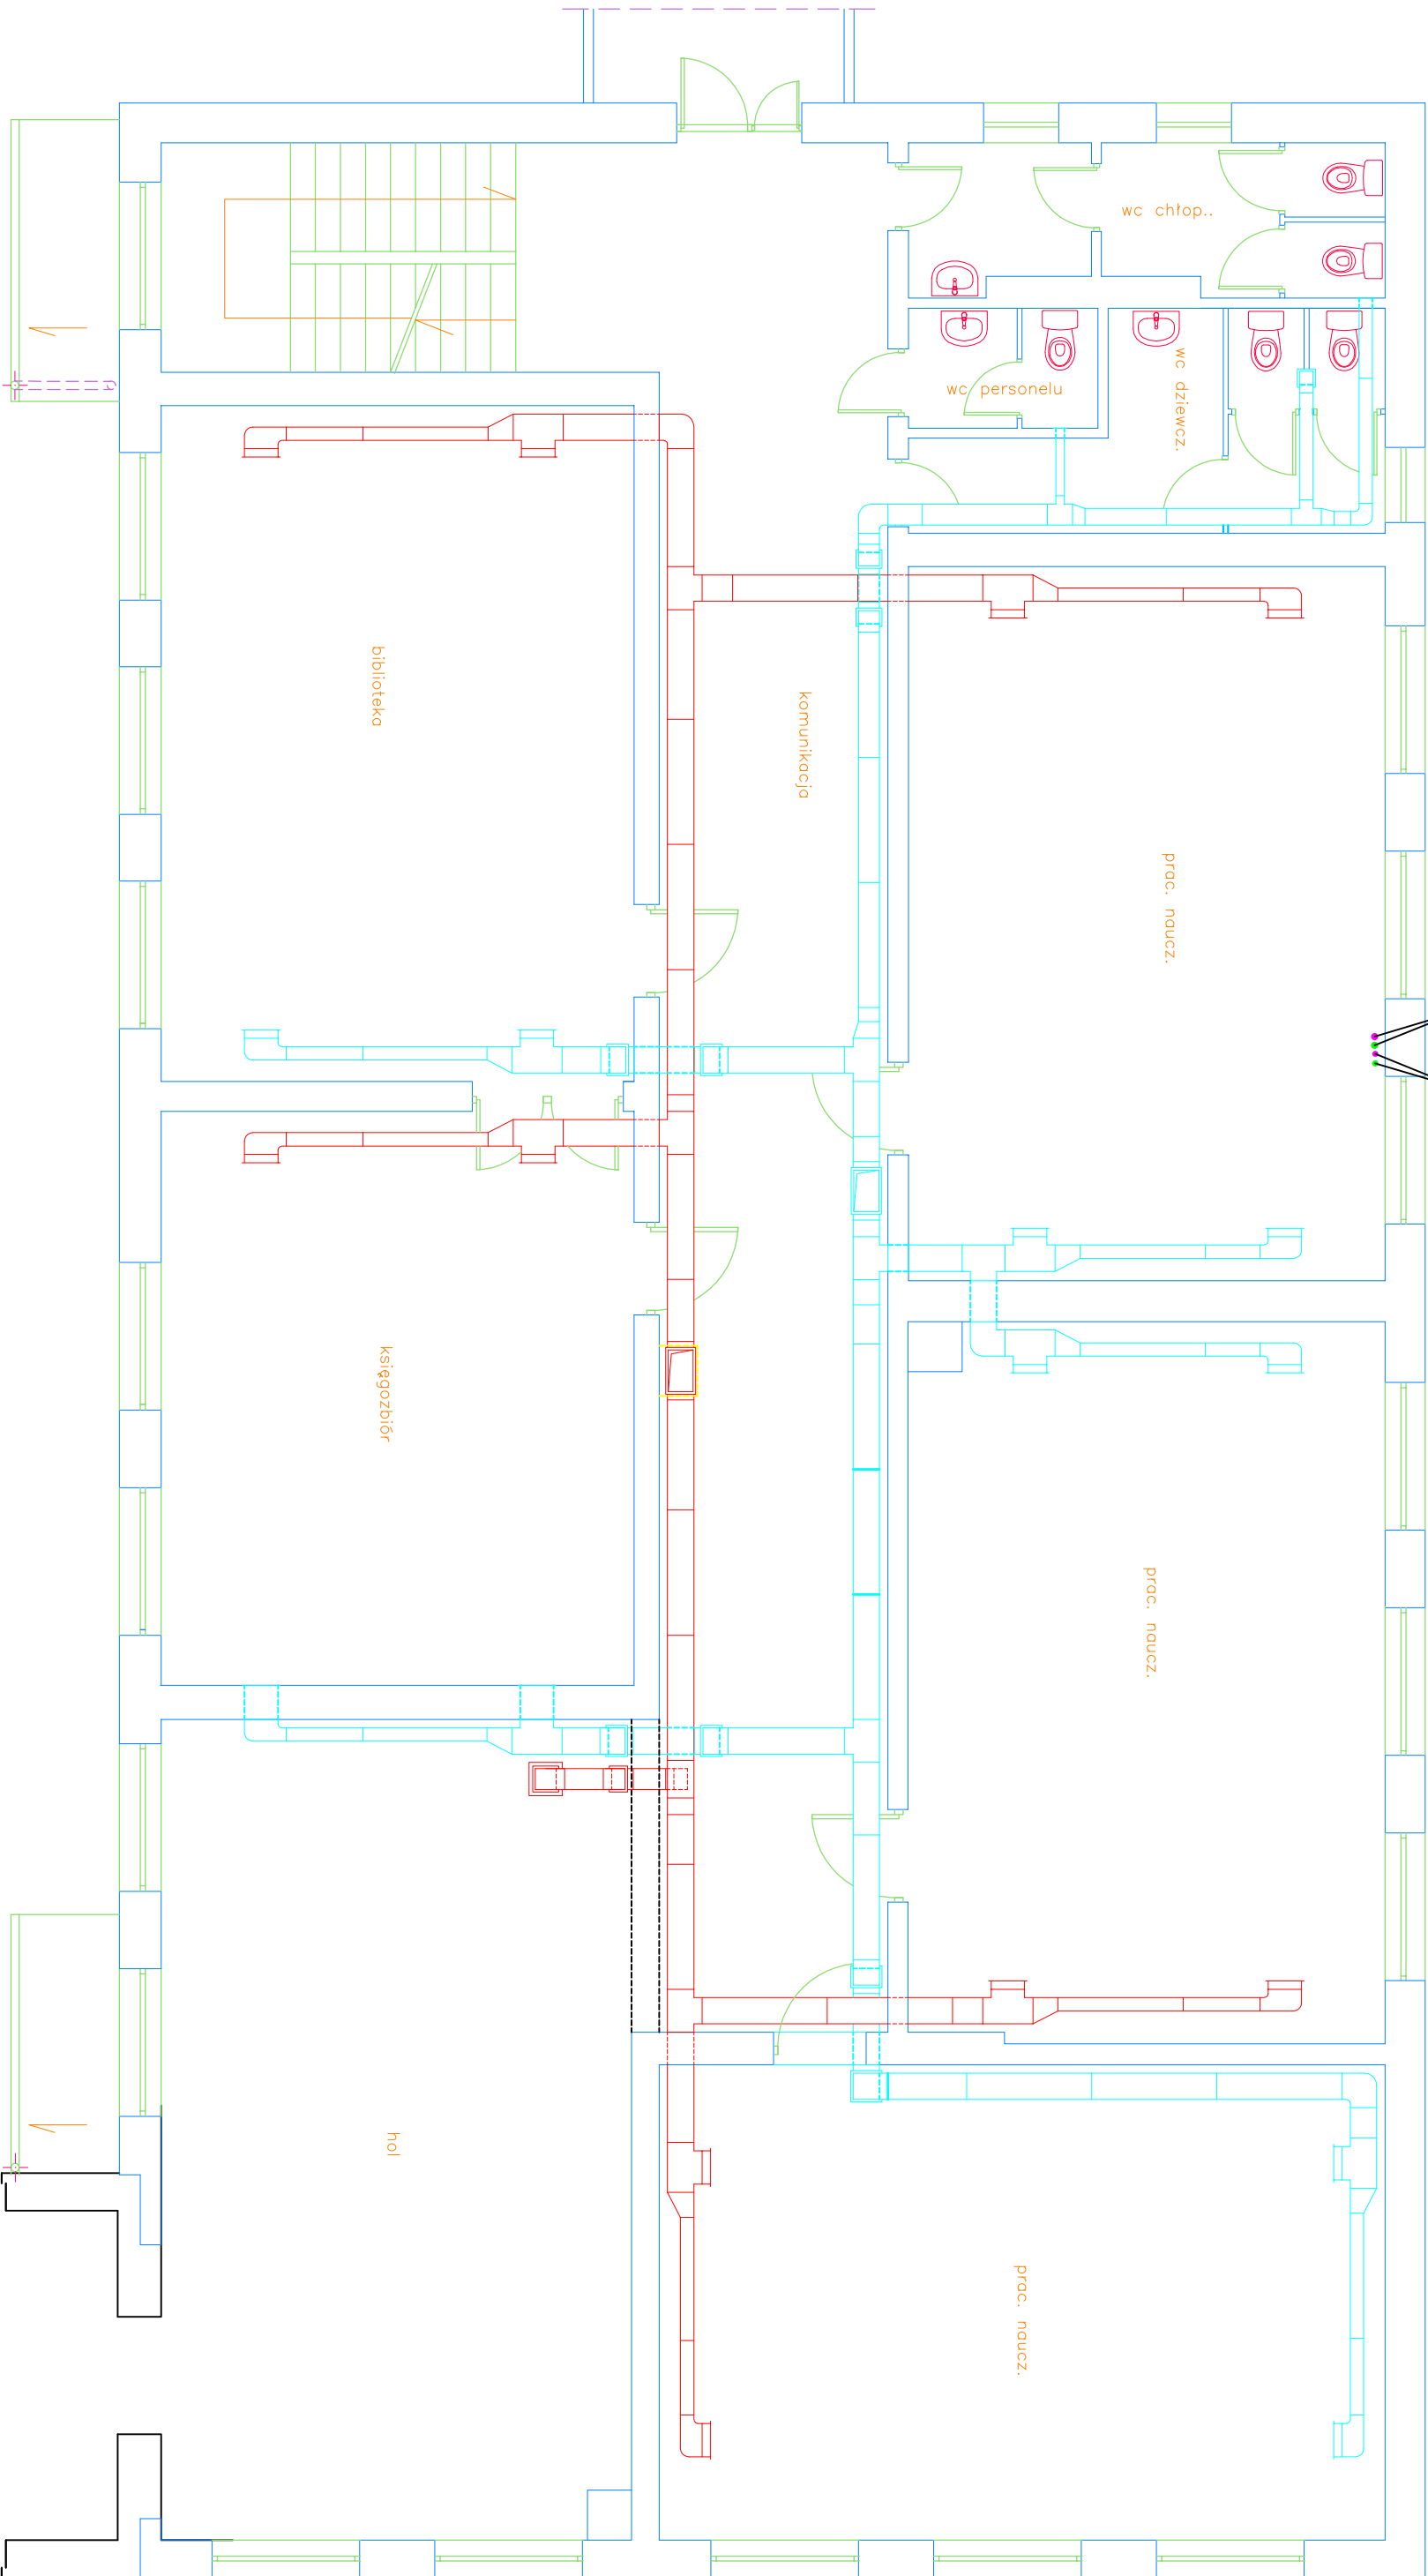

2,27 m3/h  
2 x DN40

0,9 m3/h  
2 x DN25

"DOM-ECO"		SPÓŁKA Z O.O.	
Główny Zespół Szkół w Michałowie		ul. Dobrowskiego 28	
OBIĘKT: Projekt techn. instalacji c.t. i glikolowej		INWESTOR: Urząd Miejski w Michałowie	
IMC I NAZWISKO	PODPIS	DATA	NR projektu: 1:50
mgr inż. Janusz Wojaś		05.2016	P.W.4-2-2016/7
Projektant			STADIUM:
Opracował	mgr inż. Janusz Wojaś	05.2016	P.K.
Kreślił	mgr inż. Janusz Wojaś	05.2016	PROJEKTANT TECHNOLOGII:
Sprawił:	mgr inż. Andrzej Paszko	05.2016	GŁÓWNY PROJ.: