


USYTUOWANIE ELEMENTÓW AUTOMATYKI NA CENTRALI WENTYLACYJNEJ Układ Nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 13

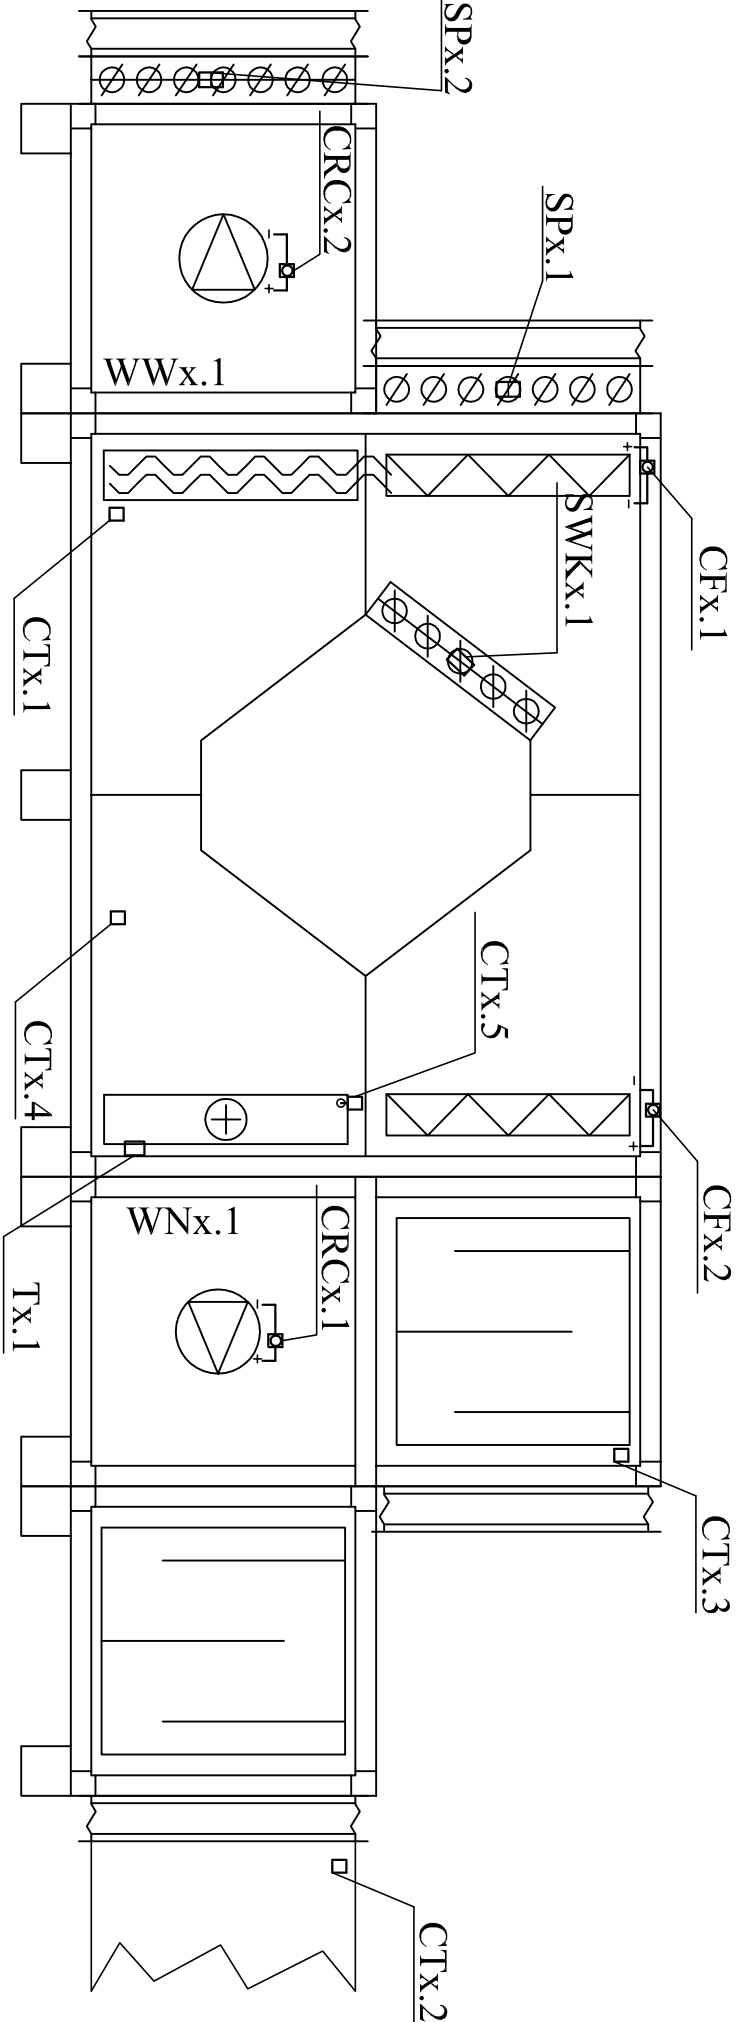

UWAGA:
Czujniki CRCx.1 i CRCx.2 podłączyć
zgodnie ze schematem zamieszczonym
na końcu opisu
x - nr układu

mgr inż. Andrzej Paszko	05.2016		Zespół Szkół w Michałowie	DOM-ECO	Usytuowanie elementów automatyki na centralach wentylacyjnych w układach Nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 13	NR rys. PW4-3-2016-134
Projektant	Data	Podpis				