


# USYTUOWANIE ELEMENTÓW AUTOMATYKI NA CENTRALI WENTYLACYJNEJ Układ Nr 1 i 11

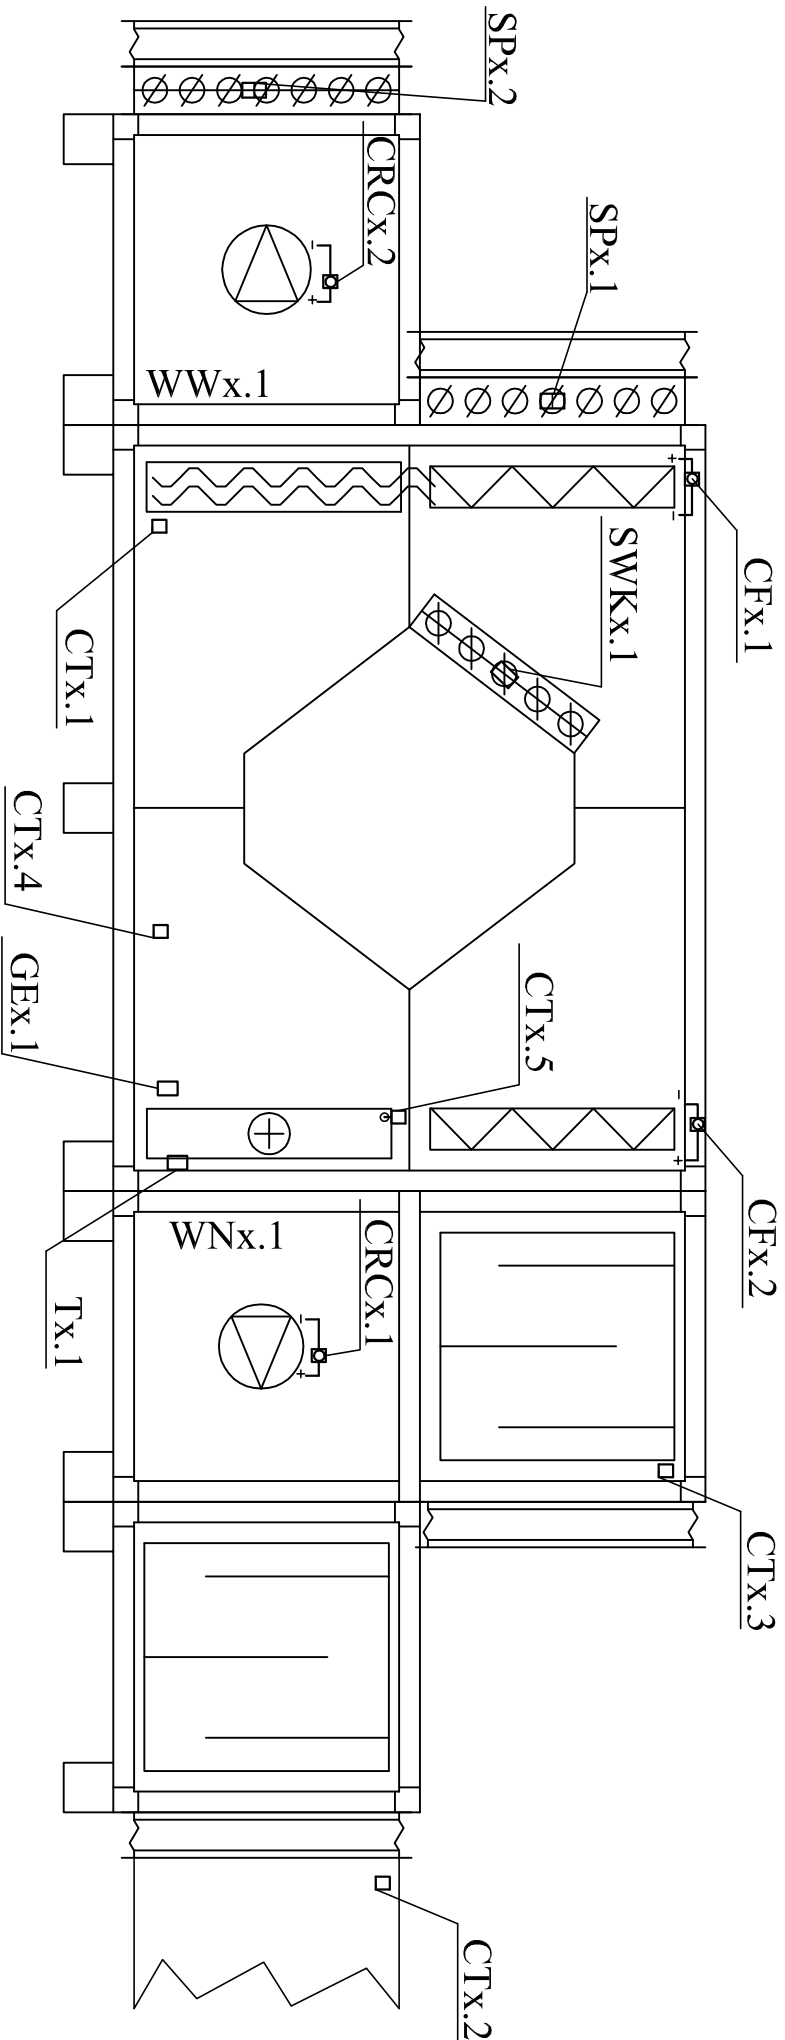

**UWAGA:**  
Czujniki CRCx.1 i CRCx.2 podłączyć  
zgodnie ze schematem zamieszczonym  
na końcu opisu  
x - nr układu

mgr inż. Andrzej Paszko	05.2016		<b>Zespół Szkół w Michałowie</b>	<b>DOM-ECO</b>	Usytuowanie elementów automatyki na centralach wentylacyjnych w układach Nr 1 i 11	NR PW4-3-2016-133
Projektant	Data	Podpis				