

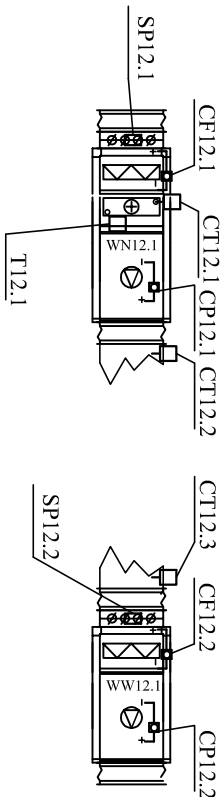


# USYTUOWANIE ELEMENTÓW AUTOMATYKI NA CENTRALI WENTYLACYJNEJ Układ Nr 12

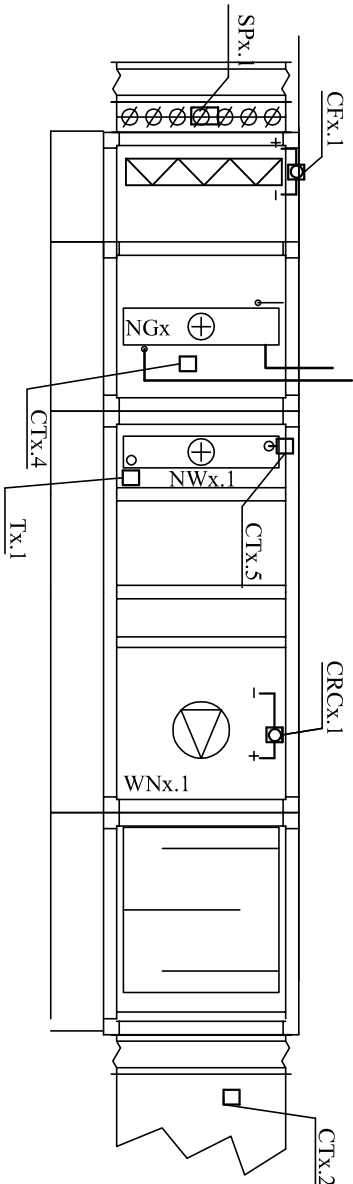

# USYTUOWANIE ELEMENTÓW AUTOMATYKI NA CENTRALI WENTYLACYJNEJ Układ Nr 9 i Nr 10

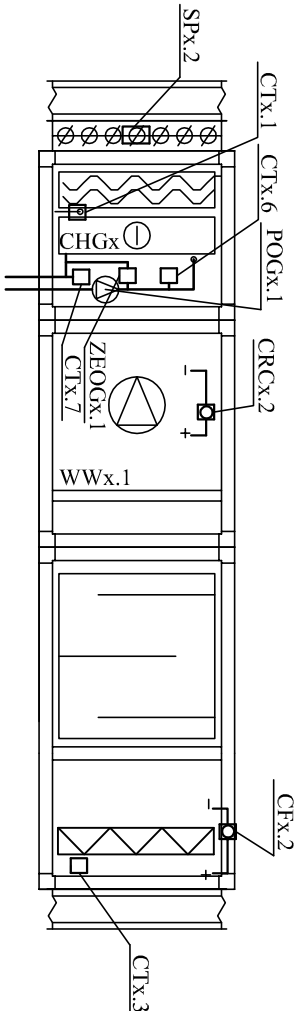

**UWAGA:**  
Czujniki CRCx.1 i CRCx.2 podłączyć  
zgodnie ze schematem zamieszczonym  
na końcu opisu

mgr inż. Andrzej Paszko	05.2016		<b>Zespół Szkół w Michałowie</b>	<b>DOM-ECO</b>	Usytuowanie elementów automatyki na centralach wentylacyjnych w układach Nr 12, Nr 9 i Nr 10	NR rys. PW4-3-2016-135
Projektant	Data	Podpis				