


Ocieplenie dwudzielnego stropodachu wentylowanego o konstrukcji masywnej oraz ściany dwuwarstwowej

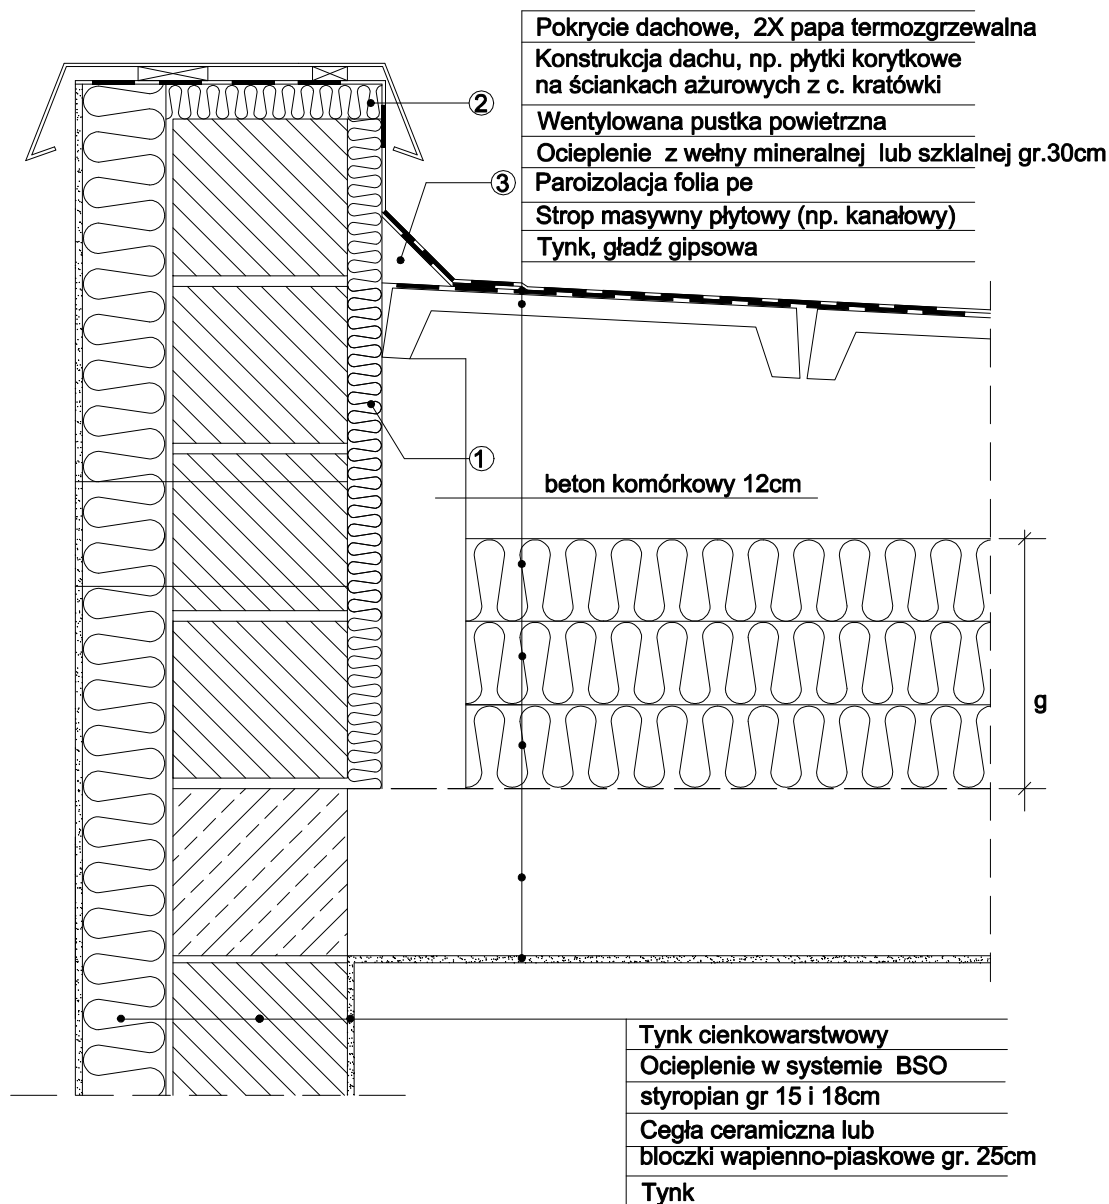

* Dla zapewnienia prawidłowej wentylacji nieużytkowej przestrzeni powietrznej wykonywane wloty i wyloty winny stanowić łącznie 0,002 powierzchni dachu.

UWAGA!

- W konstrukcji dachu zawsze wykonujemy obwodową izolację termiczną ①, np. z paska płyty **WENTIROCK** gr. 2 - 5 cm lub styropianu a dla minimalizacji mostka termicznego atyki zaleca się pionowo i poziomo montowanie ocieplenia ② z płyt jak wyżej.
- Celem prawidłowego wywinięcia pokrycia dachowego (hydroizolacji) zawsze stosujemy Kliny dachowe ③ z wełny lub styropianu.

Biuro Projektów Obiektów Sportowych i Rekreacyjnych "POLSPORT" Sp.z.o.o
15-465 Białystok , ul.Włókiennicza 4, tel/fax (85)652-10-81

Treść	PROJEKT BAZY REKREACYJNO - SPORTOWO - SZKOLENIOWEJ W MICHAŁOWIE UL. LEŚNA , DZ.NR GEOD.915, 916, 917, 918, 919 DETALE OCIEPLENIA BSO	Nr zlecenia 1/12/2012 Stadium proj.budowlany	Data 22-02-2013
	Imię, nazwisko, nr uprawnień	Podpis	
Architektura	mgr inż.arch.Joanna Perkowska upr.Bł/16/02		Skala 1:100
Sprawdził	mgr inż.arch.Iwona Plichta-Wiśniewska upr.Bł/131/88		Nr Rys 14/A